

MO Melden van voorzienbare en onvoorzienbare voorvallen

Versiedatum: 20-05-2020

Pagina 1 van 9

Doel Meldingen aan de overheid worden gedaan om de omgeving te informeren over bijzondere situaties in de bedrijfsvoering. Wanneer bewoners ongerust zijn, dan kunnen ze bellen met DCMR of RWS en kan de aanwezige ambtenaar direct toelichten waarom de situatie (als gevolg van bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden) anders is. Dit wordt gezien als een maatschappelijke verantwoording voor de omgeving. We melden daarom liever een keer te veel dan een keer te weinig. Deze procedure is een uitwerking van 2014, Veiligheidsdirectie. "Gedragslijn melden van ongewone voorvallen".

Doelgroep Production Lead, Bevelvoerder, Beveiligingsbeambte, Productiepiket, HSE Operations Specialist en Stafpiket.

Wanneer Bij voorzienbare en onvoorzienbare voorvallen.

Beter een keer teveel melden dan een keer te weinig!

Voorzienbare voorvallen Wanneer er een voorzienbare activiteit plaatsvindt, die mogelijk waarneembaar (horen, zien, ruiken, voelen, etc.) is buiten de locatie dan moet deze worden gemeld bij de overheid.

Voorbeelden van meldingen aan de DCMR:

- Starten en stoppen van (delen van) de installatie
- Mogelijke stank-, lawaai-, licht-, of stofaspecten bij openen, spoelen of onderhoud aan apparatuur
- Brandweeroefeningen met rook en/of vuur
- Testen van akoestische alarmsystemen (niet maandag 12.00 uur)
- Mogelijke nog te komen lucht- en bodem emissies
- Uit bedrijf nemen van voorgeschreven reinigings-/meetapparatuur

Voorbeelden van meldingen aan RWS:

- Uit bedrijf name van afvalwaterzuivering
- Lozingen die vallen onder de procedure schoonwater
- Uit bedrijf name van een olievanger
- Vervangen van bemonsteringsapparatuur met meetverplichting, kritische controle-, signalerings-, en regelapparatuur voor waterzuivering
- Uit bedrijf name van voorbezinker, nabezinker, buffertank, filterpers, zandfilter, dosering kool, etc. bij de Biobot.
- Lozing van bluswater
- Grote onderhouds stops

Voorbeelden van melding aan waterschap

- Onttrekken en lozen van grondwater

De meldingen van het onttrekken en lozen van grondwater moeten worden verricht bij het waterschap Hollandse Delta en RWS. De meldingstermijn bij het waterschap is circa 4 weken. Dergelijke meldingen moeten dus ruim voorafgaand aan de werkzaamheden zijn uitgevoerd. (zie Melding Waterschap Hollandse Delta.)

Vervolg ►

MO Melden van voorzienbare en onvoorzienbare voorvallen

Versiedatum: 20-05-2020

Pagina 2 van 9

Onvoorziene voorvallen

Wanneer er onvoorzien een voorval plaatsvindt, dat leidt of kan leiden tot:

- gevaar binnen en/of buiten het bedrijvenpark;
- grote overlast buiten het bedrijvenpark;
- grote milieugevolgen buiten het bedrijvenpark;
- alle branden en explosies;
- het vrijkomen van gevaarlijke stoffen bij laden, lossen of transport;

CIN Melding

Een CIN-melding moet worden gemeld bij de overheid binnen 15 minuten.

De onvoorzienbare activiteit wordt eerst aangemeld en na afloop weer afgemeld bij de overheid. Voorbeelden waarvoor een CIN-melding moet worden gedaan:

- brand;
- explosie;
- gasontsnapping;
- ernstig rokende schoorsteen door uitval/procesontregeling;
- sterk verhoogde vlam op fakkel door uitval/procesontregeling;
- ernstig lawaai door afblazen stoom, lucht, etc.;
- waterverontreiniging door lekkage of morsing;
- acute bodem- of oppervlakteverontreiniging door lekkage of morsing;
- alle voorvallen waarbij de interne bedrijfsnoodplanorganisatie wordt ingezet om gevaar, schade of ernstige hinder te beperken.

Een CIN-melding moet ook volgen als een bedrijf een bedrijfsnoodplanorganisatie inzet om de gevolgen van een voorval te beheersen of beperken. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van calamiteitenploegen of het gebruik van waterkanonnen of waterschermen.

Meldcategorie

Er zijn drie CIN-meldcategorieën namelijk;

- Brandmeldingen (B-melding),
- Meldingen van voorvallen met (mogelijk)gevaar voor mens en milieu (G-melding),
- Meldingen van voorvallen met (mogelijk) grote overlast buiten de inrichting en/of grote milieugevolgen (Z-melding).

De CIN meldcategorie wordt in principe altijd samen in overleg met de bevelvoerder van het bedrijvenpark bepaald. Met uitzondering van voorvallen waarbij het duidelijk is dat inzet van externe hulpdiensten noodzakelijk is. In dit geval kan de ploegleiding en/of bevelvoerder direct besluiten om via de beveiligingsbeambte een B en/of G-melding te doen. Wanneer met de eigen noodorganisatie binnen 10 à 15 minuten gevaar, schade of ernstige hinder kan worden voorkomen kan worden volstaan met een "B2/Z-melding" in plaats van een "B1/G-melding". Op het "Formulier CIN Melding Ploegleiding" staan de B, G en Z melding nader toegelicht.

Vervolg ►

Wie doet wat en hoe? (CIN-melding)

- Ploegleiding: Melden niet voorzien voorval intern via het calamiteitenkanaal (portofoon) of via 2222 gebruikmakend "Formulier CIN Melding Ploegleiding".
- De beveiligingsbeambte: Doormelding direct aan de bevelvoerder
- De beveiligingsbeambte: Zo snel mogelijk melden na contact bevelvoerder, bij voorkeur binnen 15 minuten, via CIN-lijn tel. 010 – 411 88 88 gebruikmakend van "Formulier CIN Melding Beveiliging"
- De beveiligingsbeambte: Doormelding direct naar piketfunctionarissen
- De beveiligingsbeambte: Doormelding naar de centraal post Deltalinqs

Afmelden van een CIN melding in de B2 en/of Z-categorie vindt in de zelfde volgorde en door dezelfde mensen plaats als bovenstaand beschreven plaats.

Wanneer er bij een inrichting een onvoorzien voorval plaatsvindt welke mogelijk voorzienbare gevolgen heeft voor een andere inrichting (bijv. uitval fabriek / emissie / etc) zal deze laatste genoemde een bedrijfsmelding moeten doen.

Afmelden CIN

Afmelden van een CIN melding in de B1 en/of G-categorie vindt plaats via de officier van dienst Brandweer en het Bedrijvenpark Botlek crisisteam.

B-1 Brand / Broei / Explosie met verzoek assistentie (overheids)brandweer en bij G-meldingen:

Gevolgen per meldcategorie CIN

- Site alarm zal worden geactiveerd
- Bevelvoerder komt samen met de bedrijfsbrandweer van het bedrijvenpark met zwaailichten en sirenes ter plaatse
- Het ontruimingsteam gaat het bedrijvenpark ontruimen
- Drie brandweervoertuigen van de gezamenlijke brandweer komen met ter plaatse
- Officier van Dienst Brandweer wordt gealarmeerd en komt zwaailichten en sirenes ter plaatse en neemt de coördinatie van het incident over.
- De politie wordt gealarmeerd en komt ter plaatse
- De officier van het havenbedrijf wordt gealarmeerd en komt ter plaatse
- De adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer en adviseur gevaarlijke stoffen ambulance adviseur gevaarlijke stoffen komen ter plaatse
- Eventueel ook een ambulance komt met zwaailichten en sirenes ter plaatse
- De DCMR komt ter plaatse

B-2 Brand / Broei / Explosie zonder verzoek assistentie (overheids)brandweer en bij Z-meldingen

- Bevelvoerder van het Bedrijvenpark kan ter plaatse komen
- De bedrijfsbrandweer van het bedrijvenpark komt op aangeven van de bevelvoerder ter plaatse. Zie "Werkwijze inzet interne noodorganisatie"
- Officier van Dienst Brandweer wordt geïnformeerd maar komt niet ter plaatse
- De DCMR komt ter plaatse

Vervolg ►

Werkwijze interne noodorganisatie

In dagdienstsituatie:

- Er wordt een onvoorzien voorval gemeld.
- De beveiligingsbeambte / ploegleiding alarmeert de bevelvoerder via kanaal 13
- De bevelvoerder gaat met spoed ter plaatse en neemt contact op met de ploegleiding
- Samen wordt het risico ingeschat en wordt besloten welk type melding (CIN B, Z en/of G) wordt gedaan en of er site-alarm moet worden gegeven.
- Als de inzet door de interne noodorganisatie door de bevelvoerder nodig wordt geacht, zal hij via de beveiligingsbeambte het dagdienstinterventieteam (DIT) alarmeren.
- Als blijkt dat er door de interne noodorganisatie binnen 10 à 15 minuten geen de-escalatie van het voorval kan worden gerealiseerd, zal de bevelvoerder dit aan de beveiligingsbeambte doorgeven.
- De ploegleiding verzorgt de opschaling via 2222 naar de beveiligingsbeambte
- De beveiligingsbeambte zal via de CIN-lijn de opschaling verzorgen en zal indien noodzakelijk een drukknopmelding doen.

Buiten dagdienstsituatie:

- Er wordt een onvoorzien voorval gemeld.
- De beveiligingsbeambte / ploegleiding alarmeert de bevelvoerder via kanaal 13
- De bevelvoerder gaat met spoed ter plaatse en neemt contact op met de ploegleiding
- Samen wordt het risico ingeschat en wordt besloten welk type melding (CIN B, Z en/of G) wordt gedaan en of er site-alarm moet worden gegeven.
- Als de inzet door de interne noodorganisatie door de bevelvoerder nodig wordt geacht, zal hij via de beveiligingsbeambte het interventieteam (CIT) alarmeren.
- Als blijkt dat er door de interne noodorganisatie binnen 10 à 15 minuten geen de-escalatie van het voorval kan worden gerealiseerd, zal de bevelvoerder dit aan de beveiligingsbeambte doorgeven.
- De ploegleiding verzorgt de opschaling via 2222 naar de beveiligingsbeambte
- De beveiligingsbeambte zal via de CIN-lijn de opschaling verzorgen en zal indien noodzakelijk een drukknopmelding doen.

Aanvulling / opmerking:


De procedure mag geen vertragende werking hebben op de meldingen.

Ploegleiding Bevelvoerder kunnen altijd direct een G-melding maken.

De eigen noodorganisatie kan worden ingezet om binnen 10 minuten gevaar, schade of ernstige hinder te beperken. Bij brand en gasemissies kan de ploegleiding altijd kiezen voor de CIN categorie B2 bij brand en/of Z1 bij een gasemissie. Het operationeel coördinatie team zal de opschaling in CIN verzorgen. Het activeren van het Site-alarm staat los van de incidentclassificatie (CIN). Er kan door het OCT gekozen worden om het site alarm te activeren ongeacht het type inzet (G en/of Z).

Vervolg ►

Werkversie Flowchart CIN meldingen

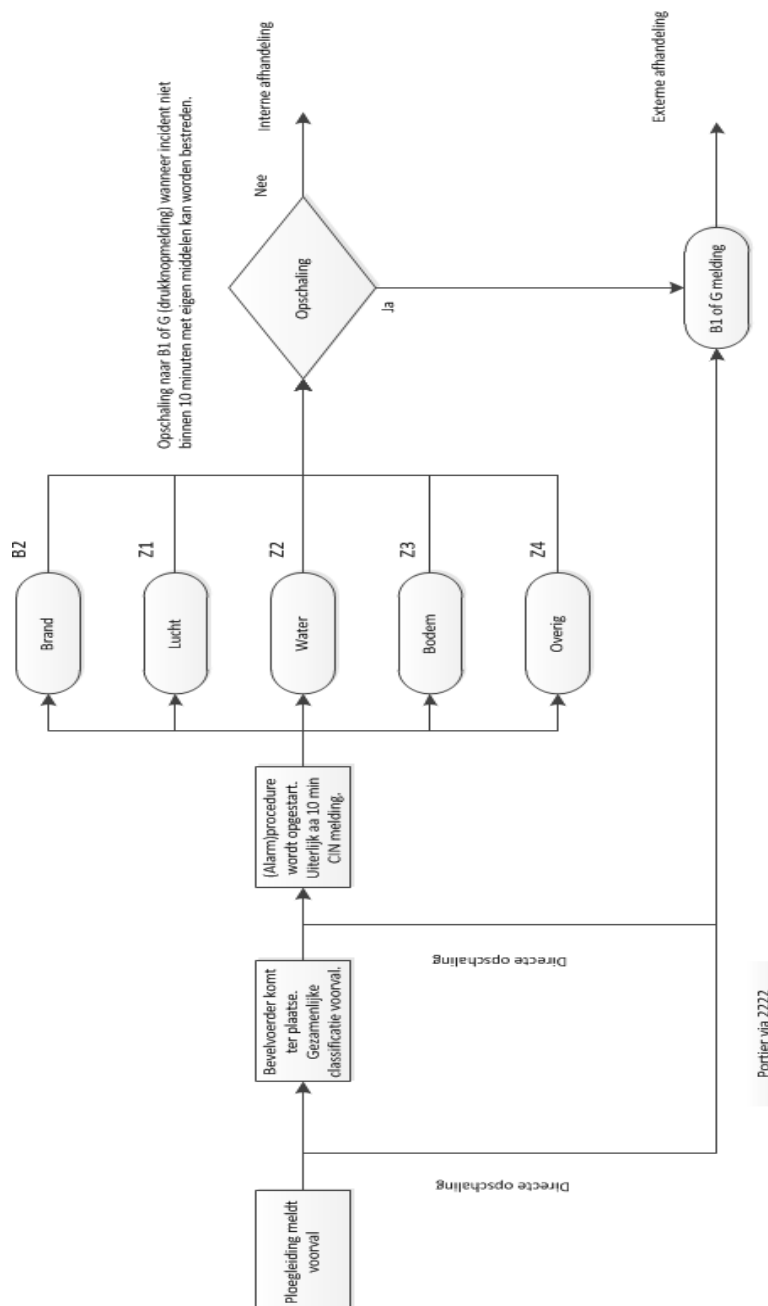

Voor gehele flowchart zie: [Flowchart Meldingen Overheid](#)

Vervolg ►

Bedrijfsmelding DCMR Melden via bedrijfsmeldingsnummer aan de DCMR: Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 60 minuten

Alle voorziene en niet voorziene voorvallen die niet via het CIN zijn gemeld en die de nabije toekomst (kunnen) leiden tot overlast buiten het bedrijvenpark of milieugevolgen buiten het bedrijvenpark op het gebied van lucht en bodem moeten aan de DCMR worden gemeld. Deze melding heet "een bedrijfsmelding DCMR". Voorbeelden zijn:

- Matig verhoogde fakkel
- Kleinere emissie van stinkende of giftige stoffen
- Kleine (vloeistof)lekkage
- Aanspreken chlooralarm op dak cellenzaal en terreingrenzen: altijd melden
- Aanspreken chlooralarm cellenzaal: melden bij een emissie >5 ppm
- Uitval voorgeschreven registratie apparatuur
- Aanmerkelijke overschrijding van de toegestane emissie als gevolg van procesontregeling.

Wie doet wat en hoe? (Bedrijfsmelding DCMR)

- De ploegleiding voert de bedrijfsmelding uit: gebruikmakend van één van onderstaande formulieren:
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon BioBot"
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon DME"
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon Operations"
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon MAE"
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon ShinEtsu"
een melding naar:
- DCMR via tel. **010 – 246 86 86** en/of via e-mail meldkamer@DCMR.nl
- de beveiligingsbeambte via tel. **010- 4389360** en via e-mail portierdm@nouryon.com
- Milieu coordinator via e-mail;
Nouryon : wim.hartog@nouryon.com, daniel.wijkhuise@nouryon.com
barry.karabatak@nouryon.com,
ShinEtsu : QHSE@shinetsu.nl
- Beveiligingsbeambte: telefonische doormelding aan de bevelvoerder gebruikmakend van "Formulier Bedrijfsmelding" dat door de ploegleiding is opgestuurd naar de beveiliging.

Afmelden DCMR

Afmelding DCMR vindt in dezelfde volgorde en door dezelfde mensen plaats als bovenstaand beschreven.

Bedrijfsmelding RWS

Melden aan RWS: Zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 60 minuten

Alle niet voorzienbare voorvallen die niet via het CIN zijn gemeld en die (kunnen) leiden tot overlast buiten het bedrijvenpark of milieugevolgen op gebied van oppervlaktewater en waterbodem moeten aan RWS worden gemeld. Deze melding heet een "een bedrijfsmelding RWS".

Voorbeelden van kleinere milieugevolgen voor het water:

- Morsing chemicaliën op hemelwaterafvoer
- Lekkage koeler direct naar oppervlaktewater (b.v. via koelwaterriool)
- Snel afnemende prestatie van de afvalwaterzuivering

Wie doet wat en hoe? (RWS melding)

- De ploegleiding voert de bedrijfsmelding uit: Gebruikmakend van één van onderstaande formulieren:
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon BioBot"
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon DME"
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon Operations"
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon MAE"
"Formulier Bedrijfsmelding Nouryon ShinEtsu"
- Een bedrijfsmelding naar RWS:
- Overdag via tel: **06 51 38 63 42** en eventueel (op verzoek) via fax **010 - 402 70 81** en handhavingzh@rws.nl
- Buiten kantooruren via tel. **0800 023 62 00** (Regionale Verkeers Centrale Dordrecht) en handhavingzh@rws.nl of rvc-algemeen@rws.nl
- de beveiligingsbeambte via tel. **010- 4389360** en via e-mail portierdm@nouryon.com
- Milieucoördinator via e-mail;
Nouryon : wim.hartog@nouryon.com, daniel.wijkhuise@nouryon.com en barry.karabatak@nouryon.com
ShinEtsu : QHSE@shinetsu.nl
- Beveiligingsbeambte: telefonische doormelding aan de bevelvoerder gebruikmakend van " **Formulier Bedrijfsmelding**" dat door de ploegleiding is opgestuurd naar de beveiliging.

Afmelden RWS

Afmelding RWS vindt in de zelfde volgorde en door dezelfde mensen plaats als bovenstaand beschreven plaats.

Bedrijfsmelding ILT

Binnen 15 minuten moet een incident bij laden, lossen of vervoer van gevaarlijke stoffen op onze locatie worden gemeld. Dit betreft zowel wegvervoer, spoorvervoer als vervoer van gevaarlijke goederen via binnenwateren. Er moet gewacht worden met verdere handelingen totdat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toestemming geeft door te gaan of tot er een ILT inspecteur ter plekke is. Wel moeten alle noodzakelijke maatregelen genomen worden om het gevaar in te dammen of om verdere schade te voorkomen.

Bijvoorbeeld bij:

- Overvulde tankwagens
- Chauffeur niet in staat om te rijden
- Aan de buitenzijde vervuilde tankauto
- Niet goed afdichten van afsluitingen
- Ongevallen of voorvallen waardoor gevaar voor de veiligheid is of kan ontstaan
- Lekkages / spill

Bij twijfel altijd incident melden aan ILT

- Ploegleiding: direct melding aan ILT **088 – 4890000**
- Ploegleiding: zo snel mogelijk omschrijving van het incident sturen naar de veiligheidsadviseur (logistiek)
- logistics-ic-rotterdam@Nouryon.com met vermelding van de hoeveelheid vrijgekomen product. Zo nodig zal de veiligheidsadviseur dit verder in behandeling nemen (overleg/melding ILT).

ILT zal de situatie beoordelen en bepalen of de vervoershandeling voortgezet kan worden zonder de veiligheid in het geding te brengen.

Melding Waterschap Hollandse Delta

Melden aan Waterschapsloket (afdeling handhaving), De meldingstermijn bij het waterschap is circa 4 weken

De meldingen van het onttrekken en lozen van grondwater moeten worden verricht bij het waterschap Hollandse Delta en RWS.

Meldingen moeten ruim voorafgaand aan de werkzaamheden zijn uitgevoerd, en worden daarom ook gecoördineerd door de maintenance-engineering en/of werkvoorbereiding.

- Tel: **0900 2005005** en/of per e-mail 2005005@WSHD.nl

Het afmelden aan WSHD wordt gecoördineerd door de maintenance-engineering en/of werkvoorbereiding.

Wie doet wat en hoe? (WSHD melding)

De ploegleiding Nouryon/E&S (Energy en Services) verzorgt voor de BioBot de meldingen. De bedrijfsleider van de BioBot verzorgt de melding van onvoorzienbare en voorzienbare voorvallen aan de ploegleiding Nouryon/E&S. De ploegleiding Nouryon/E&S verzorgt de melding aan Rijkswaterstaat (RWS)

Afmelding WSHD Specifieke afspraken meldingen

Voor de overige voorzienbare voorvallen (niet-Biobot) is de uitgifte van de werkvergunning de check of er nog moet worden gemeld. Bij inleveren van de werkvergunning dient het voorval weer afgemeld te worden bij de overheid.

Bijlagen

- "Flowchart Meldingen Overheid"
- "Formulier CIN Melding Ploegleiding"
- "Formulier CIN Melding Beveiliging"
- "Formulier Bedrijfsmelding Nouryon BioBot"
- "Formulier Bedrijfsmelding Nouryon DME"
- "Formulier Bedrijfsmelding Nouryon Operations"**
- "Formulier Bedrijfsmelding Nouryon MAE"
- "Formulier Bedrijfsmelding Nouryon ShinEtsu"